

	Техническа спецификация за табла електромерни с метална обвивка за монтаж на открито, тип ТЕМО	<b>ТС-НН-131</b> Версия: v.05 В сила от: 13.12.2016 г. Стр. 1 от 11
---	--	--

**Техническа спецификация  
за електромерни табла с метална обвивка  
за монтаж на открито, тип ТЕМО**

валидна за :  
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД  
Варна Тауърс, кула Е  
бул. „Владислав Варненчик” №258  
9009 Варна

**Съдържание**

<b>1.</b>	<b>Област на приложение</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Общи изисквания</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>Условия на работа</b>	<b>3</b>
<b>4.</b>	<b>Изисквания</b>	<b>3</b>
<b>5.</b>	<b>Данни, които трябва да предостави Изпълнителят</b>	<b>7</b>
<b>6.</b>	<b>Обозначение</b>	<b>7</b>
<b>7.</b>	<b>Окомплектовка</b>	<b>7</b>
<b>8.</b>	<b>Одобрение и изпитване</b>	<b>8</b>
<b>9.</b>	<b>Управление на качеството</b>	<b>8</b>
<b>10.</b>	<b>Изпитания</b>	<b>8</b>
<b>11.</b>	<b>Документация</b>	<b>9</b>
<b>12.</b>	<b>Опаковка и транспорт</b>	<b>9</b>
<b>13.</b>	<b>Приложими наредби, правилници и стандарти</b>	<b>9</b>
<b>14.</b>	<b>Приложения</b>	<b>10</b>

**1. Област на приложение**

Настоящата техническа спецификация се отнася за изработка и доставка на електромерни табла ниско напрежение с метална обвивка за монтаж на открито тип ТЕМО, с номинален ток на входа до 160 А. Предназначени са за директно измерване на електрическа енергия с еднофазни и трифазни статични електромери и ограничаване по ток на използваната от потребителите електрическа енергия до разрешените стойности.

Стандартизирани според броя и захранващото напрежение са следните електромерни табла:

- ТЕМО 1М;
- ТЕМО 2М;
- ТЕМО 4М;
- ТЕМО 1Т;
- ТЕМО 1Т 1М;
- ТЕМО 1Т 2М;
- ТЕМО 1Т 3М;
- ТЕМО 2Т;
- ТЕМО 2Т 1М;
- ТЕМО 2Т 2М.

**2. Общи изисквания**

ТЕМО трябва да отговарят на изискванията на настоящата техническа спецификация, действащото в Република България законодателство, както и на изискванията, залегнати в наредбите и стандартите, посочени в т. 13 или техни еквиваленти. Използваните стандарти да бъдат описани в документацията на изделието.

Бизнес език и език за кореспонденция е българският, официален в страната на Възложителя – ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД.

**3. Условия на работа**

- 3.1 Режим на работа: продължителен;
- 3.2 Условия на работа: на открито;
- 3.3 Температура на околната среда: от - 25 °С до + 40 °С по БДС EN 62208 (или еквивалентно);
- 3.4 Относителна влажност на въздуха на открито: до 100 % при максимална температура + 25 °С;
- 3.5 Надморска височина на монтажа: до 2000 m;
- 3.6 Взривобезопасна и пожаробезопасна среда;
- 3.7 Степен на замърсеност: 3 по БДС EN 61439-1 (или еквивалентно).

**4. Изисквания****4.1. Електрически характеристики**

- 4.1.1 Номинално напрежение: 230/400 V;
- 4.1.2 Номинално изолационно напрежение:  $U_i \geq 500$  V;
- 4.1.3 Номинална честота: 50 Hz;
- 4.1.4 Клас по електробезопасност: I по Наредба №3 от 9 юни 2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии.

**4.2. Обвивка**

- 4.2.1 ТЕМО е комплектно комутационно устройство, изработено като затворено от всички страни метално табло. Да позволява закрепване на стена или монтаж на

- стълб, със свободна лицева страна. ТЕМО трябва да се обслужва и позволява подмяна на части от предната страна.
- 4.2.2** Обвивката на таблата да бъде изработена от листов стомана с дебелина най-малко 1 mm, защитена от корозия и атмосферни условия чрез електростатично прахово покритие с дебелина най-малко 80 µm. Допуска се на листовата стомана да е с нанесено цинково покритие. В тези случаи да посочи неговата дебелина.
- 4.2.3** Цвят: RAL 7035 или RAL 7032.
- 4.2.4** Металната обвивка трябва да осигурява непрекъснатост на електрическата верига или чрез токопроводимите конструктивни части на обвивката, или чрез снабдяване с отделен защитен проводник, или и двете. Да има конструктивно предвидено средство за присъединяване на външния защитен проводник PEN. Да отговаря на изискванията за защитно заземяване по Наредба №3 от 9 юни 2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии.
- 4.2.5** Степен на защита не по-малка от IP 43.
- 4.2.6** Обвивката трябва да има висока механична здравина: устойчивост на удар IK10;
- 4.2.7** Всички използвани метални детайли вътре или извън таблото – болтове, винтове, гайки и други, трябва да са обработени за устойчивост на корозия.
- 4.2.8** Конструкцията и формата на покривите на обвивките не трябва да позволяват задържането на вода прах и замърсявания.
- 4.2.9** Обвивката трябва да осигурява ефективна естествена вентилация, за да се предпазва вътрешността на електромерното табло от кондензация на водни пари;
- 4.2.10** Обвивката на ТЕМО да бъде подготвена за хранване с „Вход” и „Изводи” – отдолу, чрез подходящи кабелни уплътнители, съобразени с броя на електромерите. Да се предвидят щуцери, изработени от електроизолационен материал за хранващия кабел, както и за изходящите кабели от електромерите, монтирани в таблото. Броят на щуцерите е равен на броя на електромерите плюс един за хранващия кабел.
- 4.2.11** Щуцерите за ТЕМО с директно измерване, да са с диапазон на затягане, подходящ за хранващия кабел в гъвкава защитна кабелна тръба с външен диаметър 32 mm и за изходящите кабели.
- 4.3. Врата на обвивката**
- 4.3.1** ТЕМО да бъде с една външна метална врата. Да се прибира свободно в обвивката, без да стърчи или надига. В затворено положение не трябва да има просвет между обвивка и врата.
- 4.3.2** Вратата да бъде изработена и прикрепена чрез скрити панти, монтирани вертикално. Изпълнението на пантите трябва да позволява отваряне на вратата на ъгъл не по малко от 120° и да не позволява снемането без употреба на инструмент.
- 4.3.3** Вратата да бъде подготвена за заключване чрез секретна брава, осигуряваща надеждно затваряне. Бравата е с контролиран достъп по система „Мастер”, произведена за ВЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД и шаблон за нейния монтаж ще бъде предоставен от Възложителя.
- 4.3.4** Да има възможност за пломбиране на вратата. За врати с височина до 40 см. с един пломбажен болт и над посочения размер с два, разположени в края пломбажни болтове. Болтовете да са М 6 и да са оборудвани с шайби и гайки. На вратата да бъдат изрязани прозорчета отговарящи на вида и броя на електромерите. Прозорчетата трябва да осигуряват възможност за наблюдение и отчитане на електромерите. Отворите трябва да бъдат защитени чрез сигурно закрепени от вътрешната страна на вратата прозрачни, поликарбонатни плоскости с минимална дебелина 3 mm или друг подобен материал, устойчив на удар, UV –

лъчи и трудногорим с клас на устойчивост не по-нисък от HF 1.

**4.3.5** Върху вратата да има прорез сектор „Клиенти”, защитен с капак, с възможност за заключване с катинар и диаметър на отвора за катинар  $\varnothing$  8 mm. Да е осигурено лесно и удобно манипулиране с превключващите лостчета на МАП, като размера на отвора да бъде с височина 46 mm и ширина 18 mm, като е кратен на броя МАП. Превключващите лостчета на МАП не трябва да излизат навън от вратата.

**4.3.6** Монтажна плоча да бъде проектирана да носи еднофазни и/или трифазни електромери за директно измерване и комутационна апаратура. Да е изработена от листов стомана с дебелина  $\geq 1,0$  mm, усилена по периферията и закрепена чрез болтови връзки минимум М6 в четирите ъглови зони. Разстоянието между монтажната плоча и всички стени на обвивката е мин. 15 mm. Монтажната плоча трябва да бъде заземена и боядисана или изработена от поцинкована ламарина. Допуска се монтажната плоча да бъде от друг подходящ електроизолационен материал, трудногорим с клас на устойчивост не по-нисък от HF 1.

**4.3.7** Конструкцията на ТЕМО да позволява монтиране към стена или стълб без сваляне на монтажната плоча.

**4.3.8** На вратата, отвън да има поставена неподвижна табела за безопасност, показана на Приложение №2.

**4.3.9** Препоръчителни размери на обвивките на ТЕМО (без стрехи, крепежни елементи, капак на отвор за МАП и др.) В/Ш/Д съответно:

- ТЕМО 1М - 400/220/135 mm;
- ТЕМО 2М; - 400/350/135 mm;
- ТЕМО 4М - 750/550/150 mm;
- ТЕМО 1Т; - 550/400/150 mm;
- ТЕМО 1Т 1М - 600/400/150 mm;
- ТЕМО 1Т 2М - 20/400/150 mm;
- ТЕМО 1Т 3М - 800/450/150 mm;
- ТЕМО 2Т - 750/500/150 mm;
- ТЕМО 2Т 1М - 800/450/150 mm;
- ТЕМО 2Т 2М - 800/500/150 mm.

#### **4.4. Оборудване**

**4.4.1** Еднофазните електромери за директно измерване на електроенергията да се свързват по схема „работна нула”. Трифазните електромери за директно измерване да се свързват по схема „оперативна нула”.

#### **4.4.2 Проводници:**

Комутацията на таблата да бъде изпълнена като преден монтаж, с медни гъвкави или плътни проводници за номинално напрежение 450/750 V, изработени по БДС EN 50525-2-31:2011 (или еквивалентно).

Цвят на изолацията на фазовите и неутрални вериги според Наредба №3 от 9 юни 2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии.

Сеченията на проводниците за опроводяване да са:

- еднофазните електромери - 6 mm<sup>2</sup>;
- токовите вериги на трифазните електромери - 6 mm<sup>2</sup>;
- неутралните вериги - 6 mm<sup>2</sup>
- оперативни нулеви проводници за трифазни електромери - 2.5 mm<sup>2</sup>

В случай, че се предложат гъвкави проводници да бъдат кримпвани с тръбни кабелни крайници без изолация. За фазовите проводници при електромерите с дължина 16 mm и с дължина 12 mm при МАП. Плътните се доставят със свалена изолация със същите дължини.

Неутралните проводници да се присъединяват към шина PEN чрез медни кабелни обувки с покато покритие.

Крайщата на фазовите и неутрални проводници да бъдат маркирани така, че да показва принадлежността към съответната верига.

При свързване на електромерите за директно включване се оставя резерв на проводниците към и от електромера с дължина около 120 mm.

- 4.4.3** Неутралните проводници да се присъединят към шина PEN чрез болтова връзка, преден монтаж. Не се допуска присъединяване на повече от един проводник на клема (болт), както и използването на самонарязващи винтове за присъединяване. Болтовете на шина PEN да бъдат М 6 x 20 mm, с гайка, 2 шайби и пружинна шайба.

Не се допускат снаждания и запоявания на присъединителните проводници на електромерите.

- 4.4.4 Шина „PEN“:**

Шина „PEN“, изпълняваща функциите на защитен и неутрален проводник да бъде изпълнена от мед или медна сплав с покритие, позволяващо присъединяване на Al и Cu проводници. Сечение на шината за монофазно захранение табла 15/3 mm и за трифазно захранение табла 20/3 mm и дължина, съобразена с броя на присъединяваните клеми към електромери.

Шина „PEN“ трябва да бъде свързана към заземителен болт М 12 и маркирана със знак „земя“, съгласно Наредба №3 от 9 юни 2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии, за обозначение.

- 4.4.5 Комутационна и защитна апаратура:**

Комутационните и защитни апарати, монтирани в таблата, трябва да са в съответствие с ТС-НН-139 Техническа спецификация за хоризонтален товаров разединител с предпазители НН на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД.

- 4.4.5.1 За монофазно захранени табла:**

За ТЕМО 1М и ТЕМО 2М, на входа преди всеки монофазен електромер да се оборудва място за миниатюрен автоматичен прекъсвач с I ном = 80А. МАП ще се монтира на мястото на монтаж от ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД.

- 4.4.5.2 За трифазно захранени табла:**

В трифазно захранение табла с електромери за директно измерване на ел. енергията, на входа, преди електромерите да се монтира главен хоризонтален разединител с предпазители, с размер NH 00 за  $I_n=160$  А и високомощни предпазители с  $I_n=160$  А.

- 4.4.5.3** Хоризонталният разединител, трябва да позволява двустранно предно директно (без използване на кабелни обувки) присъединяване на медни и алуминиеви кабели съответно за размер NH 00 със сечение до 95 mm<sup>2</sup>.

- 4.4.5.4** В сектор „Клиенти“ да бъдат осигурени места за токоограничаващи МАП, монтирани след електромерите. МАП ще се монтират от Възложителя.

- 4.4.5.5** Комутационните и защитни апарати ще се монтират на шини DIN.

- 4.4.6 Места за електромери и тарифен превключвател:**

Задължителна площ (места) за електромери със следните размери:

1 фазни : височина - 215 mm. ширина - 130 mm. дълбочина - 70 mm;

3 фазни : височина - 345 mm. ширина - 180 mm. дълбочина - 90 mm;

Тарифен превключвател: височина – 104 mm. , ширина – 72mm. , дълбочина – 69 mm (не се опроводява и не се изразва прозорец);

Минимални разстояния между електромерите: хоризонтално – 25 mm, вертикално – 30 mm.

**4.5. Крепежни елементи:**

За монтаж на ТЕМО към стена или на стълб, на задната страна на обвивката да са пробити 4 броя отвори с  $\varnothing 9$  mm. Отворите трябва да са допълнително усилен и запушени срещу проникване на влага.

ТЕМО 1М за монтаж на стълб да се оборудва с четири броя монтажни планки, закрепени с болт М 6 x 20 – Приложение №3.

За всички останали ТЕМО, междуцентровото разстояние между отворите по хоризонтала да бъде – 255 mm. Закрепването към стълб става с помощта на два броя монтажни планки, по приложен чертеж - Приложение №4 и неръждаема лента с размери 20/0,4 mm.

Всяка монтажна планка се закрепва към ТЕМО чрез два броя болт М 8 x 25 mm (коларски) с гайка, шайба и пружина шайба. Главите на болтовете остават от външната страна в монтирано положение.

**5. Данни, които трябва да предостави Изпълнителят**

- 5.1 Техническо описание и характеристики;
- 5.2 Мостри за всеки един вид;
- 5.3 Технически данни за комутационата апаратура;
- 5.4 Сертификати за произход на вложените материали и проводници;
- 5.5 Декларация за съответствие на изделието;
- 5.6 Протоколи от типови изпитания;
- 5.7 Каталог на предлаганите изделия;
- 5.8 Изискуеми документи по т.7 от тази спецификация;

**6. Обозначение**

Всяко ТЕМО да има необходимата маркировка и информация съгласно БДС EN 61439-1 (или еквивалентно).

Таблата трябва да бъдат снабдени с една метална фирмена табелка с набити технически данни и закрепена посредством четири броя поп нитове.

Допуска се и друг вид фирмена табела, изработена с траен, неизтриваем надпис, при което заводския номенклатурен номер е трайно набит в корпуса на таблото и втори екземпляр на табелата е монтиран от вътрешната страна на обвивката на ТЕМО.

Местата за разполагане на табели или надписи ще бъдат допълнително уточнени между Възложителя и Изпълнителя така, че да се виждат и четат в монтирано състояние.

Фирмената табелка трябва да съдържа:

- име или търговска марка на производителя;
- означение на типа;
- заводски номенклатурен номер;
- стандарт на който отговаря таблото;
- вид на тока и честота;
- обявени работни напрежения;
- обявени напрежения на изолацията;
- обявен ток на веригата;
- устойчивост на късо съединение на клемите на входа;
- степен на защита;

На вратата да се поставят изискваните табели за безопасност (Приложение №2) и лого на „ЕНЕРГО-ПРО“ по предоставен от Възложителят образец.

Фирмените табели трябва да са с трайно набити ясни надписи, устойчиви на влиянията на околната среда.

Забранено е поставянето на рекламни материали (стикери и др.) на производителите.

#### 7. Окомплектовка

Всяко табло трябва да е окомплектовано с:

- 7.1 Еднолинейна схема;
- 7.2 Инструкция за съхранение, монтаж и експлоатация;
- 7.3 Декларация за съответствие;
- 7.4 Гаранционна карта и протокол от контролни изпитания.

Да се упомене изрично, ако за монтажа са необходими допълнителни аксесоари и инструменти.

#### 8. Одобрение и изпитване

Техническото одобрение на изделието може да бъде получено, ако Изпълнителят (производител или доставчик) в своето предложение предостави доказателства за характеристиките на изделието, изисквани от Възложителя, чрез технически данни, мостра и доказателства за годност в експлоатация чрез съответни изпитания.

При желание от страна на Възложителя, производителят трябва да предостави възможност за контрол на производството на място, както и демонстрация на изпитания на не по-малко от 10 % от всяка заявена партида. Инспектирането ще се извършва в установеното работно време на производителя след предварително съгласуване.

Възложителят има право да прави входящ контрол в своя или в независима акредитирана лаборатория на произволно избрани от доставените изделия. Разходите от тези проверки при положителен резултат са за сметка на Възложителя, а при отрицателен резултат са за сметка на Изпълнителя.

При наличие на подизпълнители, същите се посочват в документацията.

#### 9. Управление на качеството

Изпълнителят следва да представи доказателства за наличие на сертифицирана система за управление на качеството на производителя в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001 (или еквивалентно).

#### 10. Изпитания

Изпитанията, определени в стандартизационните документи трябва да бъдат проведени и доказани със съответната документация.

##### 10.1 Типови изпитвания.

Типови изпитвания съгласно БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5 (или еквивалентни);

##### 10.2 Контролни изпитвания.

#### 11. Документация

Изпълнителят трябва да представи, в своето предложение необходимата техническа документация на български език в съответствие с настоящата техническа спецификация:

- 11.1. Сертификат за внедрена система за управление на качеството по БДС EN ISO 9001 (или еквивалентно) на производителя;
- 11.2. Техническо описание;
- 11.3. Технически данни за комутационната апаратура;

- 11.4. Сертификати за произход на вложените материали и проводници;
- 11.5. Декларация за съответствие на изделието;
- 11.6. Протоколи от типови изпитания;
- 11.7. Каталог на предлаганите изделия;
- 11.8. Изискуеми документи по т.7 от тази спецификация;  
Да се представят преводи на български език на всички сертификати и протоколи за изпитания, направени от акредитирани лаборатории извън Република България.
12. **Опаковка и транспорт**  
Електромерни табла трябва да се доставят от Изпълнителя в подходяща опаковка, която гарантира запазването на целостта и функционалността на изделията при транспорт, товаро-разтоварни дейности и съхранение. В комплекта да бъдат включени по три броя самонарезни винтове за монтаж на всеки от електромерите. Крепежните елементи ще се поръчват по допълнителна заявка.
13. **Приложими наредби, правилници и стандарти:**  
Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (Обн. ДВ, бр. 23 от 25.03.2016 г., в сила от 20.04.2016 г.)  
Наредба №3 от 9 юни 2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии (обн. ДВ бр.90 от 13.10.2004 г., изм. ДВ бр. 42 от 09.06.2015 г.);  
НАРЕДБА № Из-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн. ДВ бр.96 от 04.12.2009 г., изм. и доп. ДВ бр.2 от 08.01.2016 г.);  
БДС EN 61439-1:2011 Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 1: Общи правила (IEC 61439-1:2011), (или еквивалентно).  
БДС EN 61439-5:2011 Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 5: Комплектни комутационни устройства, предназначени за разпределяне на енергия в електрически мрежи за обществени места (IEC 61439-5:2010), (или еквивалентно).  
БДС EN 61140:2004 Защита срещу поражения от електрически ток. Общи насоки за уредби и оборудване (IEC 61140/2001), (или еквивалентно);  
БДС EN 60529+A1 2004 Степени на защита, осигурени от обвивката ( IP код ) (IEC 60529:1989 + A1:1999), (или еквивалентно);  
БДС EN 60865-1:2012 Токове на късо съединение. Изчисляване на въздействията. Част 1: Определения и методи за изчисляване (IEC 60865-1:2011), (или еквивалентно);  
БДС EN 60947-1:2007 Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 1: Общи правила (IEC 60947-1:2007), (или еквивалентно);  
БДС EN 60947-2:2006 Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 2: Автоматични прекъсвачи (IEC 60947-2:2006), (или еквивалентно);  
БДС EN 60947-3:2009 Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 3: Товарни прекъсвачи, разединители, товарни прекъсвач-разединители и апарати, комбинирани със стопяеми предпазители (IEC 60947-3:2008), (или еквивалентно);  
БДС EN 62208:2011 Празни шкафове за комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Общи изисквания (IEC 62208:2011), (или еквивалентно);  
БДС EN 50525-2-31:2011 Електрически кабели. Силови кабели за ниско напрежение за обявени напрежения до 450/750 V (U<sub>o</sub>/U) включително. Част 2-31: Кабели за общо приложение. Едножилни кабели без обвивка с термопластична PVC изолация (или еквивалентно).  
БДС EN ISO 9001 Системи за управление на качеството (или еквивалентно).

14. Приложения


Приложение №1: Данни и технически характеристики на хоризонтален товаров разединител с предпазители

№	Характеристики	Мерна единица	Стойност
1.	Производител	-	
2.	Място на производство	-	
3.	Основен стандарт	-	
4.	Номинално напрежение (V)	V	
5.	Номинално изолационно напрежение: $U_i \geq ..$	V	
6.	Електрическа якост на изолацията. Издържано импулсно напрежение $U_{imp} \geq ...$	kV	
7.	Номинален ток	A	
8.	Максимална изключвателна способност: $I_{cu}$	kA	
9.	Работна изключвателна способност: $I_{cs}$	kA	
10.	Номинален ток на термична устойчивост $I_{cw}$	kA	
11.	Клас, съгласно EN 60947-3	-	
12.	Механична износоустойчивост, к. ц.	бр.	
13.	Електрическа износоустойчивост, к. ц.	бр.	
14.	Номинална разсейвана мощност	W	
15.	Диапазон на сеченията и вид на жилата на кабелите за присъединяване	mm <sup>2</sup>	
16.	Сила за включване	N	
17.	Тегло	kg	
18.	Гаранционен срок	месеци	

Приложение №2: Табела за безопасност за врата на табло тип „ТЕМО“




**Приложение №3: Монтажни планки за ТЕМО 1М за стълб**  
Монтират се на отворите на задната страна таблото.

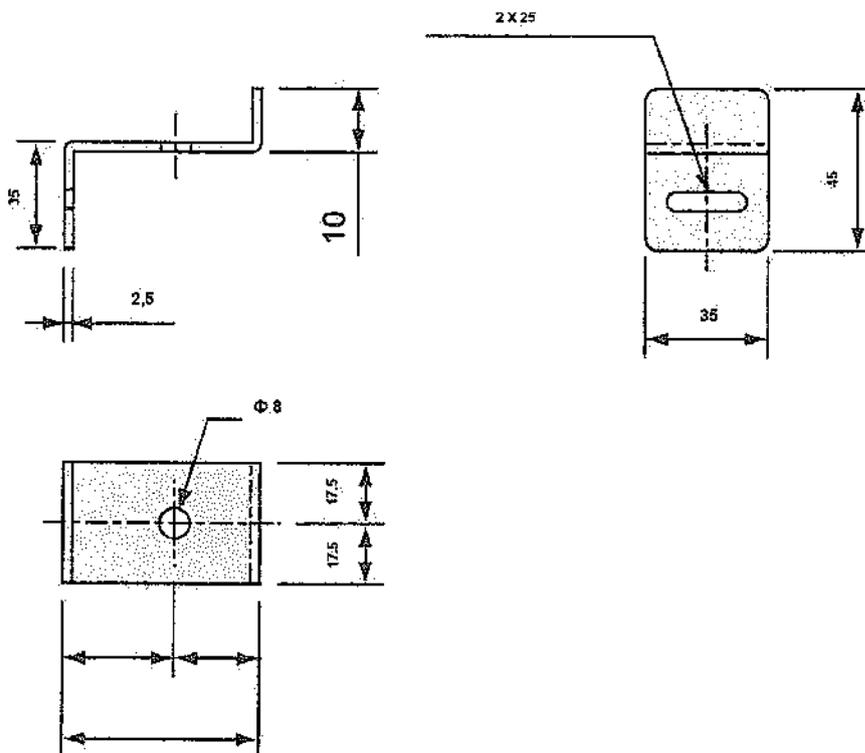

За монтаж на ТЕМО 1М се допускат различни от посоченото технически решения. Да са предназначени за стоманобетонни стълбове НН, стягане с неръждаема стоманена лента 20/0.4 mm и закрепяне с болтове М8.

**Приложение №4: Монтажни планки за всички останали ТЕМО за стълб.**

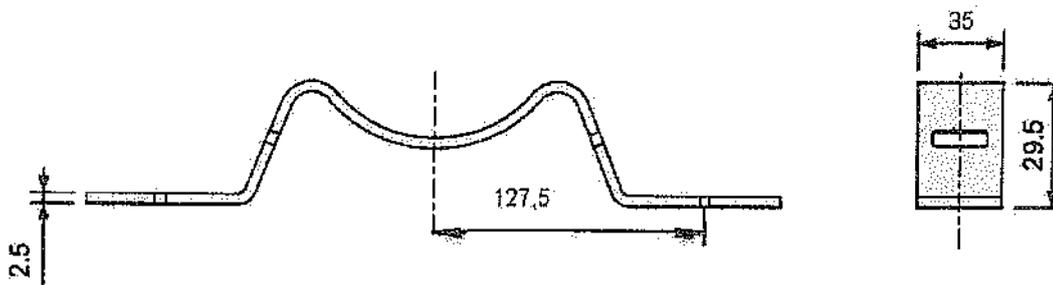

За монтаж се допускат различни от посоченото технически решения. Да са предназначени за стоманобетонни стълбове НН, стягане с неръждаема стоманена лента 20/0.4 mm и закрепяне с болтове М8 и разстояние между отворите по хоризонтала 255 mm.

