

№	Показател	Мярка	Предложение			
1	Производител	-	ТЕЛЕ-ФОНИКА			
2	Тип	-	NYY-O 0,6/1kV			
3	Място(страна) на производство	-	Полша, Сърбия			
4	Брой и сечение на жилата	mm ²	4x2,5RE	4x1,5RE	2x2,5RE	2x1,5RE
5	Тегло на медта	kg/km	96	58	48	28,8
6	Тегло на кабела	kg/km	273	218	203	167
7	Външен диаметър	mm	12,7	11,7	11,3	10,5
8	Дебелина на изолацията	mm	0,8	0,8	0,8	0,8
9	Дебелина на защитна обвивка	mm	1,8	1,8	1,8	1,8
10	Допустимо токово натоварване	A	полагане в земя - 38A; полагане във въздуха - 26A	полагане в земя - 27A; полагане във въздуха - 18,5A	полагане в земя - 36A; полагане във въздуха - 25A	полагане в земя - 27A; полагане във въздуха - 19,5A
11	Минимална температура при монтаж	°C	-5	-5	-5	-5
12	Максимална продължителна температура на нагряване на токопроводимите жила	°C	70	70	70	70
13	Максимално допустима температура на нагряване на токопроводимите жила в режим на късо съединение за 5 s	°C	160	160	160	160
14	Изпитателни напрежения:					
	променливо-	kV	4	4	4	4
	постоянно-	kV	12	12	12	12
15	Обозначение	-	NYY-O 0,6/1kV	NYY-O 0,6/1kV	NYY-O 0,6/1kV	NYY-O 0,6/1kV
16	Име на производител	-	TELE-FONIKA	TELE-FONIKA	TELE-FONIKA	TELE-FONIKA
17	Тип съгласно стандарт	-	DIN VDE 0278-603; DIN VDE 0278-627; БДС HD 603 S1; БДС HD 627 S1; IEC 60332-1	DIN VDE 0278-603; DIN VDE 0278-627; БДС HD 603 S1; БДС HD 627 S1; IEC 60332-1	DIN VDE 0278-603; DIN VDE 0278-627; БДС HD 603 S1; БДС HD 627 S1; IEC 60332-1	DIN VDE 0278-603; DIN VDE 0278-627; БДС HD 603 S1; БДС HD 627 S1; IEC 60332-1
18	Година на производство	-	посочена според изискванията за маркиране на кабелите	посочена според изискванията за маркиране на кабелите	посочена според изискванията за маркиране на кабелите	посочена според изискванията за маркиране на кабелите
19	Метрично обозначение	-	да	да	да	да

Дата: 30.05.2019 год.
Град: София


Гертана Стоилова
/Ръководител Покупки-Продажи/

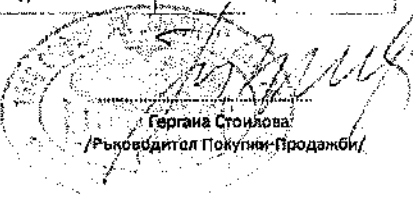
№	Показател	Мярка	Предложение		
1	Производител	-	ТЕЛЕ-ФОНИКА		
2	Тип	-	NYU-O наторим 0,6/1kV		
3	Място(страна) на производство	-	Полша, Сърбия		
4	Брой и сечение на жилата	mm ²	8x1,5RE	12x2,5RE	19x2,5RE
5	Тегло на медта	kg/km	115	288	456
6	Тегло на кабела	kg/km	323	589	838
7	Външен диаметър	mm	14,4	18,5	21,3
8	Дебелина на изолацията	mm	0,8	0,8	0,8
9	Дебелина на защитна обвивка	mm	1,8	1,8	1,8
10	Допустимо токово натоварване	A	полагане в земя - 27A; полагане във въздуха - 19,5A	полагане в земя - 36A; полагане във въздуха - 25A	полагане в земя - 36A; полагане във въздуха - 25A
11	Минимална температура при монтаж	°C	-5	-5	-5
12	Максимална продължителна температура на нагряване на токопроводимите жила	°C	70	70	70
13	Максимално допустима температура на нагряване на токопроводимите жила в режим на късо съединение за 5 s	°C	160	160	160
14	Изпитателни напрежения:				
	променливо-	kV	4	4	4
	постоянно-	kV	12	12	12
15	Обозначения	-	NYU-O FR 0,6/1kV	NYU-O FR 0,6/1kV	NYU-O FR 0,6/1kV
16	Име на производител	-	TELE-FONIKA	TELE-FONIKA	TELE-FONIKA
17	Тип съгласно стандарт	-	DIN VDE 0276-603; DIN VDE 0276-627; БДС HD 603 S1; БДС HD 627 S1; IEC 60332-3 кат.С	DIN VDE 0276-603; DIN VDE 0276-627; БДС HD 603 S1; БДС HD 627 S1; IEC 60332-3 кат.С	DIN VDE 0276-603; DIN VDE 0276-627; БДС HD 603 S1; БДС HD 627 S1; IEC 60332-3 кат.С
18	Година на производство	-	посочена според изискванията за маркиране на кабелите	посочена според изискванията за маркиране на кабелите	посочена според изискванията за маркиране на кабелите
19	Метрично обозначение	-	да	да	да

Дата: 30.05.2019 год.
Град: София

Гертана Стоилова
/Ръководител Покупки-Продажи/

№	Показател	Мярка	Предложение		
1	Производител	-	ТЕЛЕ-ФОНИКА		
2	Тип	-	NYCY негорим 0,6/1kV		
3	Място(страна) на производство	-	Полша, Сърбия		
4	Брой и сечение на жилата	mm ²	4x1,5RE/1,5	4x2,5RE/2,5	4x4RE/4
5	Тегло на медта	kg/km	81	128	200
6	Тегло на кабела	kg/km	254	315	443
7	Външен диаметър	mm	13,5	14,5	16,7
8	Дебелина на изолацията	mm	0,8	0,8	1,0
9	Дебелина на защитна обвивка	mm	1,8	1,8	1,8
10	Допустимо токово натоварване	A	полагане в земя - 27A; полагане във въздуха - 19,5A	полагане в земя - 36A; полагане във въздуха - 26A	полагане в земя - 47; полагане във въздуха - 34A
11	Минимална температура при монтаж	°C	-5	-5	-5
12	Максимална продължителна температура на нагряване на токопроводимите жила	°C	70	70	70
13	Максимално допустима температура на нагряване на токопроводимите жила в режим на късо съединение за 5 s	°C	160	160	160
14	Изпитателни напрежения:				
	променливо-	kV	4	4	4
	постоянно-	kV	12	12	12
15	Обозначение	-	NYCY-FR 0,6/1kV	NYCY-FR 0,6/1kV	NYCY-FR 0,6/1kV
16	Име на производител	-	TELE-FONIKA	TELE-FONIKA	TELE-FONIKA
17	Тип съгласно стандарт	-	DIN VDE 0276-603; DIN VDE 0276-627; БДС HD 603 S1; БДС HD 627 S1; IEC 60332-3 кат.С	DIN VDE 0276-603; DIN VDE 0276-627; БДС HD 603 S1; БДС HD 627 S1; IEC 60332-3 кат.С	DIN VDE 0276-603; DIN VDE 0276-627; БДС HD 603 S1; БДС HD 627 S1; IEC 60332-3 кат.С
18	Година на производство	-	посочена според изискванията за маркиране на кабелите	посочена според изискванията за маркиране на кабелите	посочена според изискванията за маркиране на кабелите
19	Метрично обозначение	-	да	да	да

Дата: 30.05.2019 год.
Град: София


Гертана Стойлова
/Ръководител Покупки-Продажи/